

CE

片吸込渦巻ポンプ



重要！

ポンプを据付・ご使用前にこの「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、安全に正しくお使い下さい。

安全上のご注意

- ご使用の前にこの「安全上のご注意」、「ポンプ取扱注意事項」、「取扱説明書」をよくお読み
のうえ、正しくお使い下さい。
- お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管して下さい。

本書では、安全上の注意事項について次の図記号を使用して、警告内容を記載しています。



この表示を無視して、取り扱いを誤った場合に人が傷害を負う危険など、
重大な結果に結びつく可能性が想定される内容を示しています。

また、ポンプ本体のカップリング部の安全カバー(カップリングガード)またはその近傍には、次の警告
ラベルを取り付けています。



次に記載の内容は、いずれも安全上重要な事項ですので、必ず守って下さい。

警告

1. 一般事項

- 1) 修理技術者以外の方は、分解や修理、改造を絶対に行わないで下さい。
- 2) 作業は決して一人で行わず、労働安全衛生法などにに基づき、ヘルメット、安全眼鏡、耳栓、安全靴などを着用して下さい。
- 3) 溶接など火花が発生する作業を行う場合は、事前に火災・爆発の危険がないことの確認を行って下さい。
- 4) ピット、マンホールなど有毒ガス、酸欠が考えられる場所は、作業前にチェックを行い、安全を確認して下さい。
- 5) ポンプを停止させて芯出し確認、分解などの作業をする場合は、必ず原動機のスイッチを切り、さらに、誤ってスイッチを入れないようにスイッチに『投入禁止』などの札を付けて下さい。
- 6) 作業を開始する前に、クレーン、ワイヤーロープなどの玉掛け用具の点検を確実に実施して下さい。

警告

- 7) 作業場の周りには安全柵を設けると共に、避難通路を確保して下さい。
- 8) 床や通路などに油がこぼれた場合、転倒などの危険がありますので、すぐ拭き取って下さい。
- 9) 軸封部は、ポンプ揚液を完全に止めるものではありません。従って人体に重大な傷害を及ぼす液を取り扱う場合は、軸封部からの飛散液に触れないようにして下さい。
- 10) 高温液を取り扱うポンプは、ケーシングに人体が触れると火傷の危険がありますので、触れないようにして下さい。
- 11) 回転部の破損による飛散の可能性がありますので、むやみに回転部に近付かないで下さい。
- 12) カップリングの安全カバー(カップリングガード)にもたれかかったり乗ったりすると破損、飛散し、怪我をする危険がありますので、絶対にしないで下さい。
- 13) 感電の危険がありますので、通電中に原動機など電機品の端子カバーを開放しないで下さい。

2. 搬送時

ポンプと原動機が共通ベース上に組み立ててある場合、原動機のアイボルトにワイヤーロープを掛けないで下さい。また、絶対に吊り上げたポンプの下には入らないで下さい。

3. 直結時

カップリングの安全カバー(カップリングガード)は、決められた位置に取り付け、ボルトで確実に固定して下さい。

4. 保守点検時

- 1) 分解作業などを行う前には、必ず原動機のスイッチを切り、さらに誤ってスイッチを入れないようにスイッチに『投入禁止』などの札を付けて下さい。
- 2) ポンプ停止時は、吸込側・吐出側のバルブを完全に締め切り、高温液の場合、ケーシングの温度が室温程度まで降下した時点で、ドレン弁よりポンプ揚液を排出して下さい。また、ポンプ内の揚液温度が80℃以下になるまでは冷却水の注入は止めないで下さい。
- 3) 揚液が化学液の場合、人体に付着すると炎症などの傷害を起こす危険がありますので、確実にポンプ内部の液が排出されていることを確認して下さい。
- 4) ボールベアリング、カップリングなど加熱した部品を取り扱う場合、必ず保護手袋を着用して下さい。

ポンプ取扱注意事項〔全ポンプ共通〕

<据付・配管>

取扱注意事項	理由	対策
ベースはそのまま基礎に取り付けない	ベースを基礎面に載せて基礎ボルトを締め付けると、ベースは基礎面にそって変形(ねじれ)し、異常振動の原因となります。	下記箇所に平ライナ、テーパライナを挿入し、ベースを水平に据え付けて下さい。 ● 基礎ボルトの両側 ● 基礎ボルト間中央のベースがたわみやすい箇所 ● モータ下中央のベースがたわみやすい箇所
ポンプはズレた配管と無理に接続しない	無理な配管接続はケーシングなどに歪みが生じ、下記の不具合が生じます。 ● ケーシングの割れ、合わせ面からの液漏れ ● ポンプ内部の接触・異音発生 ● 軸受発熱・異音発生・振動発生 ● 経年劣化での芯ズレ	● 配管をやり直すか、吸込・吐出配管にフレキシブルジョイントを設けて下さい。 ● 配管は適切な位置にサポートを設け、配管荷重がポンプにかからないようにして下さい。
吸込配管は空気溜りができないように配管を施工する	吸込配管に空気が溜り続けると、遂には揚液が途切れて揚水不能になります。	(吸上げの場合) ● 吸込配管はポンプに向かって上り勾配(1/50～1/100程度)として下さい。 ● 口径が異なる場合は、片テーパ管を用い、ストレート部分を上部に取り付けて下さい。 (押し込みの場合) ● 吸込配管はポンプに向かって下り勾配として下さい。 ● 分解・点検時に便利のように、吸込配管に仕切弁を設けて下さい。
ポンプに異物を吸い込ませない。(ノンクログ型を除く)	ポンプが早く傷み、下記の不具合が発生します。 ● 回転体の損傷、焼き付き ● ウェアリング部(摺動部)の早期摩耗 ● 軸封部の損傷	● ポンプ据付状態で配管内のフラッシングは原則として行わないで下さい。 ● 異物の流入を防止するために、吸込側にストレーナを設置して下さい。 ● ストレーナのメッシュは、40メッシュ以上(多段ポンプは60メッシュ以上)のものを使用して下さい。
吐出配管の空気溜りは避ける	吐出配管が凸上の場合、空気溜りが生じ、吐出し量が不安定、もしくは送水できなくなります。	● 配管経路を見直して下さい。 ● 配管頂部に空気抜き配管を設置して下さい。
芯出し未確認のまま運転しない	工場で芯出しを確認していますが、下記の設置状況によってポンプとモータの軸心がズれます。 ● ベースは基礎面に沿って歪み・ねじれが生じ、軸受発熱・破損、異音発生、振動発生の原因となります。	配管接続後は、必ず再芯出し確認を行って下さい。

<試運転>

取扱注意事項	理由	対策
空運転は禁止	空運転は焼き付きや破損に繋がります。	運転前には必ず呼び水を行い、満水を確認した後に運転を行って下さい。
逆回転のまま運転しない	逆回転での運転はインペラナットが緩み、事故につながる恐れがあります。	運転開始前に必ずインチングを行い、回転方向を確認して下さい(インチングはカップリングを切り離すか、ポンプを満水にしてから行って下さい)。

取扱注意事項	理由	対策
グランドは締め過ぎない また、片締めしない	グランドの締め過ぎや片締めは下記の不具合に繋がります。 ● グランドパッキンの発熱・発煙 ● グランドパッキンの硬化・焼き付き ● シャフト/スリーブの摩耗	● グランド漏れ量はゼロにしないで下さい。 ● ナットは少しずつ均等に締め付け、グランドパッキン1本分圧縮したら、全数交換して下さい。 ● 定期的にシャフト、スリーブの摩耗量を確認して下さい。
グランド漏れ量は ゼロにしない	グランドパッキンが発熱し、焼き付きや異常摩耗に繋がります。	● 運転初期は、なじむまで糸状(多め)に漏らして下さい。目安：約D(cc/min) ● 通常運転時は、点滴滴下程度の漏れとして下さい。目安：約D/3(cc/min) ※D=軸径(mm) 例：軸径が60mmの場合、 運転初期 60cc/min、通常運転 20cc/min

<運転・メンテナンス>

取扱注意事項	理由	対策
1分以上の締切運転を行わない	ポンプの温度上昇や内圧上昇によりポンプが破損したり、モータが焼損する恐れがあります。	● 1分以内で吐出弁を開いて下さい。 ● 必要に応じてミニフローラインを設けて下さい。
過大流量での運転は行わない	過大流量で運転すると、ポンプがキャビテーションを起こす恐れがあります。	吐出側のバルブを絞り、規定の吐出し量付近で運転して下さい。
潤滑油が油面低下のまま運転しない	軸受の発熱、損傷に繋がります。	● 油面低下の場合、規定の潤滑油を補給して下さい。 ● 潤滑油は、運転前に油面計の範囲内に油面を設定して下さい。 ● 潤滑油は、定期的に交換して下さい。
ストレーナは目詰まりした状態にしない	キャビテーションを起こす恐れがあります。また、空運転になる恐れがあります。	● 定期的にエレメントを清掃して下さい。 ● ストレーナ前後の差圧を点検し、ストレーナの目詰まり防止を行って下さい。
基礎ボルトは緩んだままにしない	ポンプの異常振動に繋がります。	● 基礎ボルトのナットを増し締めして下さい。 ● その他のボルトナットについても緩みを確認し、増し締めして下さい。
カップリングゴムは摩耗したままで使用しない	カップリングゴムは消耗品のため、経年劣化が生じます。	点検時に摩耗や亀裂などの損傷があれば、カップリングゴムもしくはカップリングボルトセットを交換して下さい。
グランドパッキンの切り口は同一方向で組み込まない	グランドパッキンの切り口を同一方向で組み込むと、グランドの締め加減で漏れ量が調整できない場合があります。	● グランドパッキンの切り口を90° づつずらして組み込んで下さい。 ● グランドの漏れ量は定期的に確認・調整して下さい。
長期間停止状態のままにしない	ポンプ内部の発錆で回転体が固着し易くなってしまいます。また、結露などで軸受が発錆する恐れがあります。	2週間に1回程度シャフトの手回し、または管理運転を行って下さい。
寒冷地などで運転休止のポンプは、満水状態で保管しない	冬季などで凍結の恐れがある場合、ポンプ停止中に内部の揚液が凍結し、ポンプが破損する恐れがあります。	ポンプ破損防止のために、保温、ヒータの取り付け、水抜きをして凍結防止を行って下さい。

取扱説明書

目次

1. 一般事項	2
1.1. 品質管理計画書.....	2
1.2. 銘板(ネームプレート)	2
1.3. 搬入.....	2
1.4. ポンプの構造	3
2. ポンプの据付け	8
2.1. ベースの据付け.....	8
2.2. 仮芯出し	8
2.3. 配管接続.....	9
2.4. 本芯出し、最終確認	10
3. 運 転	10
3.1. 起 動.....	10
3.2. 停 止.....	11
3.3. 起動・停止頻度.....	11
4. 保守管理	12
4.1. 一般事項	12
4.2. 軸封部.....	12
4.3. 計 器.....	13
4.4. 軸 受.....	13
4.5. ポンプを長期間休止する場合	15
5. ポンプの分解と組立	15
5.1. ポンプの分解	15
5.2. ポンプの再組立.....	16
5.3. 予備品.....	16
6. トラブルとその対策	16
6.1. 吐出し量の減少、または揚水不能.....	17
6.2. 原動機の過負荷.....	17
6.3. ポンプからの漏れ	17
6.4. 軸受の過熱	18
6.5. ポンプの振動・異音	18
6.6. ポンプの凍結	18

1. 一般事項

ポンプご使用の前には必ずこの取扱説明書をお読み下さい。また、この取扱説明書はいつでもすぐにご覧になれる所に保管しておいて下さい。全ての部品は、厳重な品質管理に基づき製作しています。

以下の原因による事故損傷などについては補償いたしかねます。

- (1) ご注文のポンプが仕様書に記載されたものと異なる液質、濃度、温度などや運転条件で使用された場合。
- (2) ポンプ損傷が、この取扱説明書の記載事項に反した不適当な取り扱い及び運転、誤った据付け、不適当な材料の使用、配管施工上の不具合などの結果として起こった場合。
- (3) 天変地異によるポンプの損傷。

ポンプは正しい据付けと取り扱い操作によって、長期間満足してご使用いただけます。

ポンプ修理の際は、弊社のサービスマンにお任せいただくか、ポンプを弊社工場宛にご返送いただくことをお勧めします。

本書では部品の識別を容易にするため、必要に応じて部品名称の後に()にて部品番号を表示しています。

1.1. 品質管理計画書

製作過程における材料・寸法・性能などの各種検査・試験は、品質管理計画書(QCP)に沿って行われ、規定の品質を満足したポンプとして出荷しています。

1.2. 銘板(ネームプレート)

ポンプには必ず銘板を取り付けています。予備品や交換部品をご注文いただく際には、次の事項を必ずご通知下さい。

- (1) 口径形式・製番(PU0000000、AP000000 などに表示)・製造年月など。
- (2) 構造図や予備品リストに記載している部品名称・材質・個数など。

1.3. 搬入

ポンプ及びベースなどは、据付現場近くまで梱包を行ったままで搬入して下さい。

なお、開梱を行ったら、付属品が全部揃っているかどうか、輸送中に破損していないか、ボルトやナットが緩んでいないかなどの点検をして下さい。万一、製品の不足や傷・凹みなどがあつた場合は、速やかに輸送会社及び弊社へご連絡下さい。到着後 30 日を過ぎた場合のご連絡については弊社では責任を負いかねる場合がございます。

搬送する時は図 1.3-1 に示すように、ポンプと原動機にワイヤーロープを掛けて吊り上げて下さい。


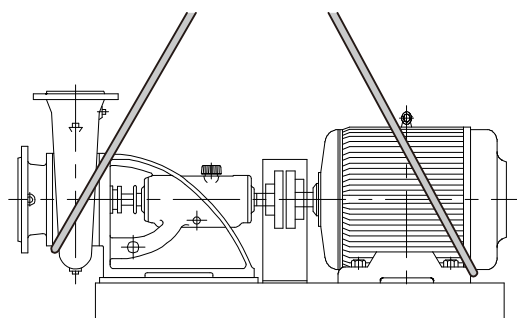


図 1.3-1 ポンプの搬送

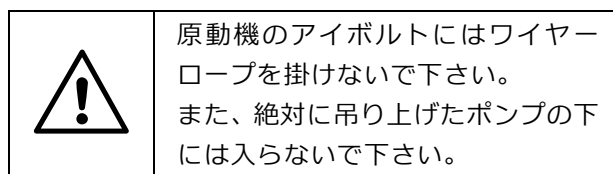

1.4. ポンプの構造

このポンプは、1段または2段(中・高揚程)形式、軸方向片吸込、鉛直上方吐出し(標準形)構造です。

(ポンプのスタンド形番毎の代表構造図は、表 1-1 を参照下さい)

1.4.1. ウズマキケーシング

ウズマキケーシング(1020)は、ポンプ形番が 100-33 までのもの、及び 125-20、125-26、150-20 は脚が無く、スタンド(3320)に片持ちで取り付いています(オーバーハング形)。その他のポンプ形番はウズマキケーシングに脚を一体鋳造しています。ポンプ形番 200-50 及び 250-50 は半径方向推力を軽減するためにダブルボリュートケーシング(2重渦巻)としています。

1.4.2. インペラ

インペラ(2300)には、ポンプの圧力により軸方向推力が作用します。この軸推力を軽減するために、スタンド形番 L62~150 のポンプのインペラには、ケースウェアリング(5020)とバランスホールを設けています。また、スタンド形番 L52 のポンプにおいては、インペラに一体鋳造した背羽根により軸推力を軽減しています(ポンプ形番 32-12、32-16、40-12、50-12 のインペラは背羽根がなく、軸推力は全て軸受で支持しています)。

1.4.3. 軸受部

ポンプの回転体は 2 個の深溝型ボールベアリング(3210)で支持されています。ボールベアリングはシャフト(2100)に取り付けられ、スタンド(3320)に収納されています。

1.4.4. 軸封部

軸封部方式には、グランドパッキン式とメカニカルシール式があります。

(グランドパッキン式の構造は、表 1-2 を参照下さい。メカニカルシール式の構造は、表 1-3 を参照下さい)

表 1-1 ポンプ形番とスタンド形番の組合せ・ポンプ代表構造図

スタンド形番	ポンプ形番					代表構造図
L52	32-12 32-16 32-20	40-12 40-16	50-12 50-16	65-12 65-16	80-16	図 1.4-1 スタンド L52
L62	40-20 40-26 40-33/2	50-20 50-26 50-33/2	65-20 65-26 65-33/2	80-20	100-16	図 1.4-2 スタンド L62、L80(No.1) 適用形番 L62(40-20、40-26、50-20、50-26、65-20、65-26、80-20)、 L80(80-26、80-33、100-20、100-26、100-33、125-26)
L80	80-26 80-33 80-40/2	100-20 100-26 100-33	125-20 125-26	150-20		図 1.4-3 スタンド L62、L80(No.2) 適用形番 L62(100-16)、L80(125-20、150-20) 図 1.4-4 2段スタンド L62、L80 適用形番 L62(40-33/2、50-33/2、65-33/2)、L80(80-40/2)
L100	100-40 100-50/2	125-33	150-26			図 1.4-5 スタンド L100~L150 適用形番 L100(100-40、125-33、150-26)、L120(125-40、150-33)、 L150(150-40、150-50、200-40、250-40)
L120	125-40 125-50/2	150-33	200-23			図 1.4-6 スタンド L120、L150 適用形番 L120(200-23)、L150(200-33、250-29、250-33、300-35)
L150	150-40 150-50 200-50*	200-33 200-40 250-50*	250-29 250-33 250-40	300-35		図 1.4-7 スタンド L150 適用形番 L150(200-50、250-50) 図 1.4-8 2段スタンド L100、L120 適用形番 L100(100-50/2)、L120(125-50/2)

*印のポンプ形番は、ダブルボリュートケーシング

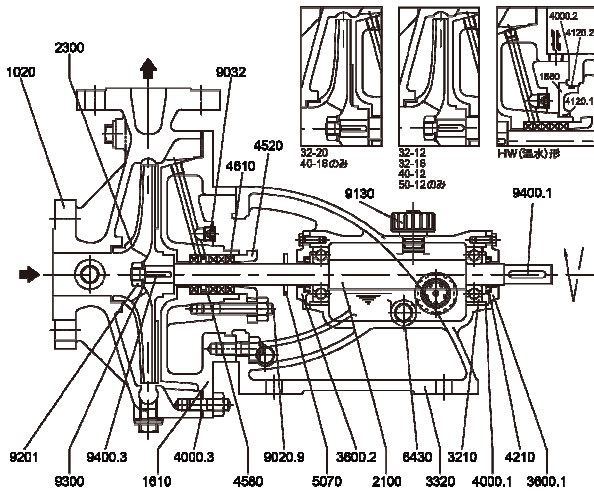


図 1.4-1 スタンド L52

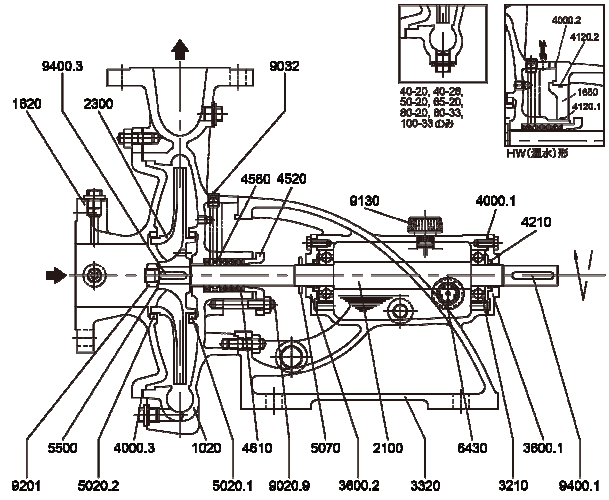


図 1.4-2 スタンド L62、L80(No.1)

L62(40-20, 40-26, 50-20, 50-26, 65-20, 65-26, 80-20, 80-26, 80-33, 100-20, 100-26, 100-33, 125-26)

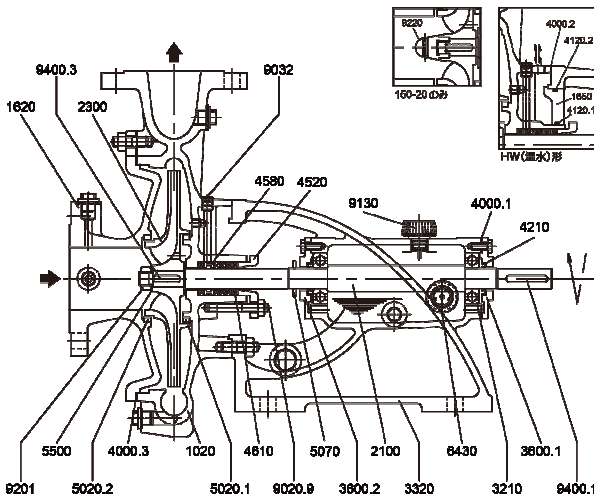


図 1.4-3 スタンド L62、L80(No.2)

L62(100-16), L80(125-20, 150-20)

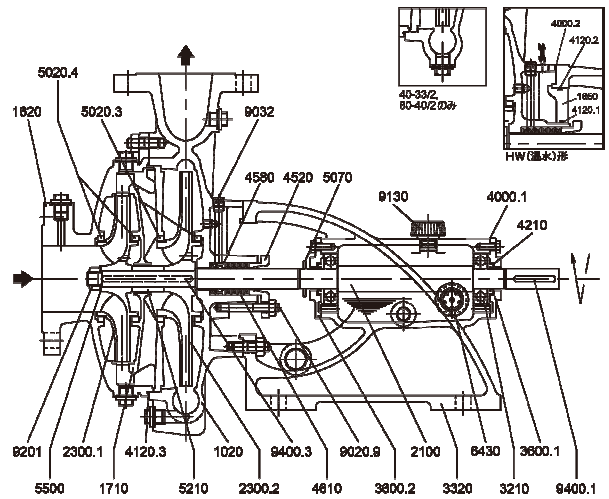


図 1.4-4 2段スタンド L62、L80

L62(40-33/2, 50-33/2, 65-33/2), L80(80-40/2)

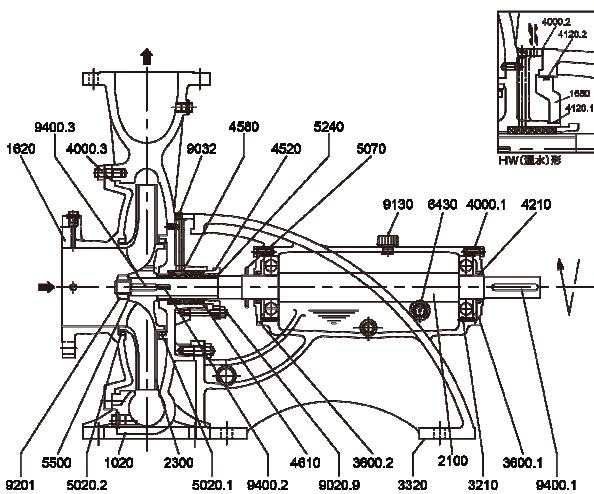


図 1.4-5 スタンド L100~L150

L100(100-40, 125-33, 150-26), L120(125-40, 150-33), L150(150-40, 150-50, 200-40, 250-40)

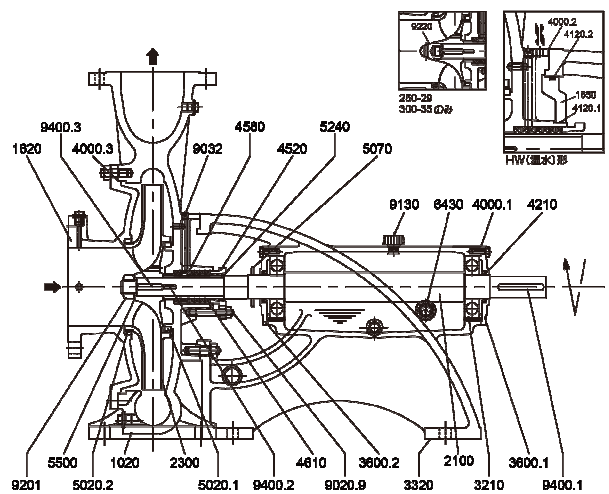


図 1.4-6 スタンド L120、L150

L120(200-23), L150(200-33, 250-29, 250-33, 300-35)

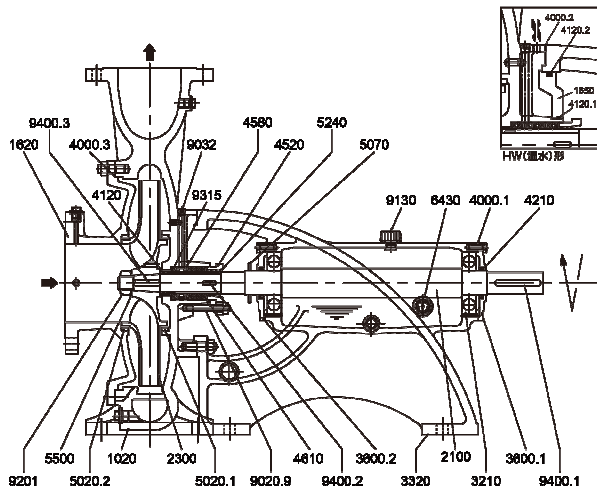


図 1.4-7 スタンド L150

L150(200-50, 250-50)

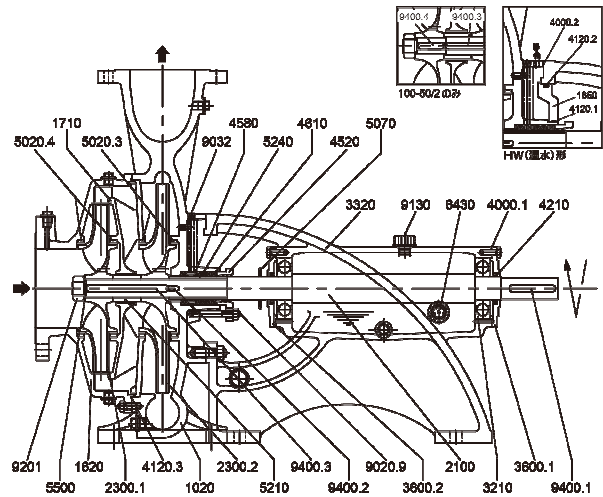


図 1.4-8 2段スタンド L100、L120

L100(100-50/2)、L120(125-50/2)

部品 No.	部品名称	標準材質	適用可能材質	部品 No.	部品名称	標準材質	適用可能材質
1020	ウズマキケーシング	FC200	CAC402, FCD400	4580	ランタンリング	FC200	CAC406
1610	ケーシングカバ	FC200	CAC402, FCD400	4610	グランドパッキン	PANタンカセイ	
1620	サクカバ	FC200	CAC402, FCD400	5020.1	ケースウェアリング	FC200	CAC406
1650*	ジャケットカバ	FC200	CAC402	5020.2	ケースウェアリング	FC200	CAC406
1710	ガイドベーン	FC200	CAC402	5020.3	ケースウェアリング	FC200	CAC406
2100	シャフト	SUS420J2 S45C	SUS304, SCM435	5020.4	ケースウェアリング	FC200	CAC406
2300	インペラ	FC200	CAC402, SCS13	5070	ミズキリ	S35C	
2300.1	インペラ	FC200	CAC402, SCS13	5210	ステージスリーブ	FC200	CAC406
2300.2	インペラ	FC200	CAC402, SCS13	5240	パッキンスリーブ	FC200	CAC406, SUS304+HCr.
3210	ボールベアリング			5500	ザガネ	SUS316	
3320	スタンド	FC250		6430	オイルゲージ	特殊合成樹脂	ADC12, S30C
3600.1	ベアリングカバ	FC200		9020.9	スタッドボルト	S45C, SS400 Zn-chromate	SUS304
3600.2	ベアリングカバ	FC200		9032	Rネジプラグ(外部注水口)		
4000.1	シートパッキン	SISCO500		9130	エアヌキプラグ	6NR	
4000.2*	シートパッキン	トンボ 1995		9201	ホソメ 6 カクナット	SS400	SUS316
4000.3	シートパッキン	トンボ 1995		(9220)	(インペラナット)	S45C	SUS304
4120	Oリング	NBR70		9315	パネリング	F-ST	
4120.1*	Oリング	NBR70		9400.1	キー	S45C	
4120.2*	Oリング	NBR70		9400.2	キー	S45C	SUS316
4120.3	Oリング	NBR70		9400.3	キー	S45C	SUS316
4210	オイルシール			9400.4**	キー	S45C	SUS316
4520	グランド	FC200	CAC402				

注 1) 部品 No.2100 のシャフト材質は、スタンド L52~80 の時は SUS420J2、スタンド L100~150 の時は S45C となります。

注 2) *印は、パッキンボックスが HW(温水)形の場合のみに付属します。

注 3) **印は、ポンプ形番 100-50/2 のみに付属します。

グランドパッキン式の軸封構造は、使用条件に応じて、表 1-2 に示す形式があります。
 外部注液の場合の注液圧力・注液量及びケーシングカバ冷却水量は、使用条件により異なりますのでポンプデータシートを参照下さい。

表 1-2 グランドパッキン形式 (パッキンボックス構造)

スタンド形番	NA(標準)形	NB形	NC形	HW形	VA形	VB形	VH形
L52							
L62 L80							
L100 L120 L150							
適用温度	105℃まで	105℃まで	105℃まで	105℃～340℃	105℃まで	105℃まで	105℃まで
封水方式	自己注液	注液なし	外部注液	注液なし	注液による	漏洩液の排出	注液による
冷却	-	-	-	冷却水封入	-	-	-

NA(標準)形

清浄液で吸込圧力 0.05MPaG 以下、または吸上げの場合及び吐出圧力 0.5MPaG 未満の場合。

NB形

吸込圧力 0.05MPaG 以上の場合、または悪臭のある液(液体アンモニア、屋外使用でベンジン、ベンゾール、潤滑油の場合)、及び吐出圧力 0.5MPaG 以上の場合。

NC形

真空タンクより揚液する場合。

HW形

清浄、高温液で吸込圧力が大気圧以上の場合。

VA形

清浄液で吸込側圧力が大気圧以下で運転する時、注入液が揚液の中に入るのを最小にしなければならない場合。(精糖用の場合の標準タイプ)




VB形

吸込圧力が大気圧以上で軸封部からの漏れを回収する必要がある場合(あらゆる溶剤、アンモニア、ベンジン、石油)、漏洩液はランタンリングより外部の密閉容器へ取り出します。

VH形

揚液がスラリーを含み、軸とグランドパッキンを摩耗から保護しなければならない場合(汚水など)。

表 1-3 メカニカルシール形式

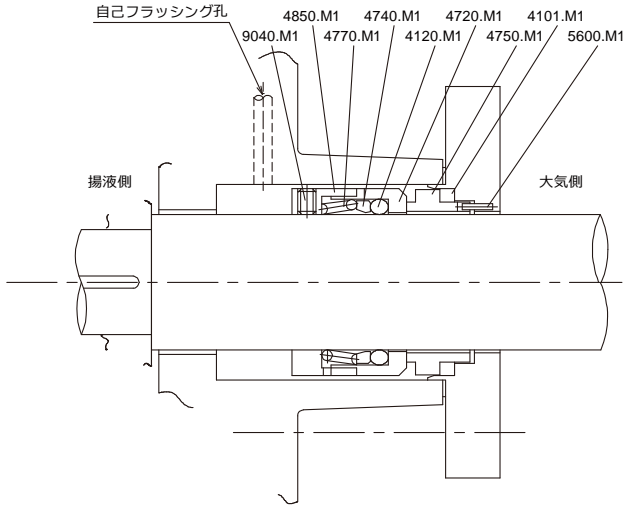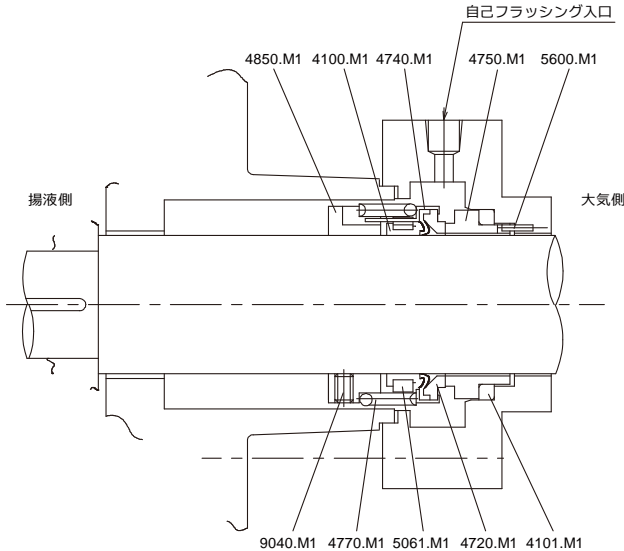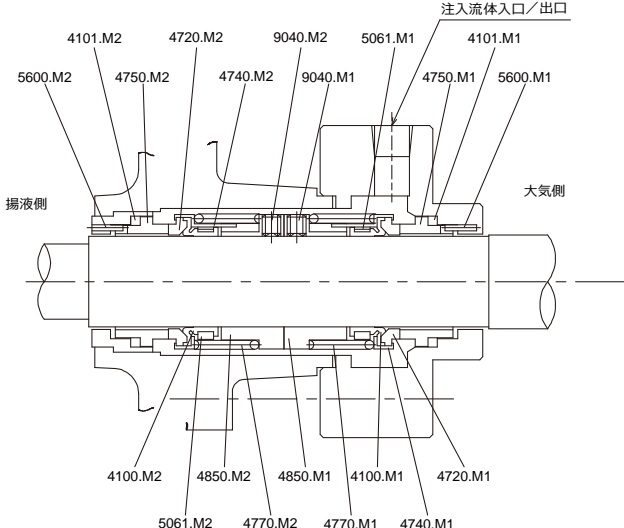適用	構造																						
<p>HU8200 形</p> <p>揚液温度 : $-40^{\circ}\text{C} \leq t \leq 340^{\circ}\text{C}$ 軸封部圧力 : $0\text{MPaG} \leq P \leq 0.98\text{MPaG}$ 液 質 : スラリーを含まない液</p> <table border="1" data-bbox="164 477 702 734"> <thead> <tr> <th>部品番号</th> <th>部品名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4101.M1</td><td>クッションリング</td></tr> <tr><td>4120.M1</td><td>Oリング</td></tr> <tr><td>4720.M1</td><td>ワシヤ</td></tr> <tr><td>4740.M1</td><td>オシガネ</td></tr> <tr><td>4750.M1</td><td>シート</td></tr> <tr><td>4770.M1</td><td>スプリング</td></tr> <tr><td>4850.M1</td><td>トメガネ</td></tr> <tr><td>5600.M1</td><td>ピン</td></tr> <tr><td>9040.M1</td><td>セットボルト</td></tr> </tbody> </table>	部品番号	部品名称	4101.M1	クッションリング	4120.M1	Oリング	4720.M1	ワシヤ	4740.M1	オシガネ	4750.M1	シート	4770.M1	スプリング	4850.M1	トメガネ	5600.M1	ピン	9040.M1	セットボルト			
部品番号	部品名称																						
4101.M1	クッションリング																						
4120.M1	Oリング																						
4720.M1	ワシヤ																						
4740.M1	オシガネ																						
4750.M1	シート																						
4770.M1	スプリング																						
4850.M1	トメガネ																						
5600.M1	ピン																						
9040.M1	セットボルト																						
<p>LU1107 形 (ゴムベローズ式シール)</p> <p>揚液温度 : $0^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$ 軸封部圧力 : $0\text{MPaG} \leq P \leq 0.49\text{MPaG}$ 液 質 : 糖液、澱粉液、電着塗料液</p> <table border="1" data-bbox="164 1104 702 1384"> <thead> <tr> <th>部品番号</th> <th>部品名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4100.M1</td><td>パッキン</td></tr> <tr><td>4101.M1</td><td>クッションリング</td></tr> <tr><td>4720.M1</td><td>ワシヤ</td></tr> <tr><td>4740.M1</td><td>オシガネ</td></tr> <tr><td>4750.M1</td><td>シート</td></tr> <tr><td>4770.M1</td><td>スプリング</td></tr> <tr><td>4850.M1</td><td>トメガネ</td></tr> <tr><td>5061.M1</td><td>スプラインリング</td></tr> <tr><td>5600.M1</td><td>ピン</td></tr> <tr><td>9040.M1</td><td>セットボルト</td></tr> </tbody> </table>	部品番号	部品名称	4100.M1	パッキン	4101.M1	クッションリング	4720.M1	ワシヤ	4740.M1	オシガネ	4750.M1	シート	4770.M1	スプリング	4850.M1	トメガネ	5061.M1	スプラインリング	5600.M1	ピン	9040.M1	セットボルト	
部品番号	部品名称																						
4100.M1	パッキン																						
4101.M1	クッションリング																						
4720.M1	ワシヤ																						
4740.M1	オシガネ																						
4750.M1	シート																						
4770.M1	スプリング																						
4850.M1	トメガネ																						
5061.M1	スプラインリング																						
5600.M1	ピン																						
9040.M1	セットボルト																						
<p>LU1107 形×LU1107 形 (ゴムベローズ式ダブルシール)</p> <p>揚液温度 : $-5^{\circ}\text{C} \leq t \leq 160^{\circ}\text{C}$ 軸封部圧力 : $0.098\text{MPaG} \leq P \leq 0.49\text{MPaG}$ 液 質 : 糖液、澱粉液、電着塗料液、スラッジ 含有液(スラリー濃度 3W%以下)</p> <table border="1" data-bbox="164 1727 702 2007"> <thead> <tr> <th>部品番号</th> <th>部品名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4100.M1,M2</td><td>パッキン</td></tr> <tr><td>4101.M1,M2</td><td>クッションリング</td></tr> <tr><td>4720.M1,M2</td><td>ワシヤ</td></tr> <tr><td>4740.M1,M2</td><td>オシガネ</td></tr> <tr><td>4750.M1,M2</td><td>シート</td></tr> <tr><td>4770.M1,M2</td><td>スプリング</td></tr> <tr><td>4850.M1,M2</td><td>トメガネ</td></tr> <tr><td>5061.M1,M2</td><td>スプラインリング</td></tr> <tr><td>5600.M1,M2</td><td>ピン</td></tr> <tr><td>9040.M1,M2</td><td>セットボルト</td></tr> </tbody> </table>	部品番号	部品名称	4100.M1,M2	パッキン	4101.M1,M2	クッションリング	4720.M1,M2	ワシヤ	4740.M1,M2	オシガネ	4750.M1,M2	シート	4770.M1,M2	スプリング	4850.M1,M2	トメガネ	5061.M1,M2	スプラインリング	5600.M1,M2	ピン	9040.M1,M2	セットボルト	
部品番号	部品名称																						
4100.M1,M2	パッキン																						
4101.M1,M2	クッションリング																						
4720.M1,M2	ワシヤ																						
4740.M1,M2	オシガネ																						
4750.M1,M2	シート																						
4770.M1,M2	スプリング																						
4850.M1,M2	トメガネ																						
5061.M1,M2	スプラインリング																						
5600.M1,M2	ピン																						
9040.M1,M2	セットボルト																						

2. ポンプの据付け

共通ベースの上にポンプと原動機が直結されている場合は、弊社工場ですく芯出しをして出荷していますが、据付け現地では基礎コンクリートの上に設置した際、ベースの歪みなどにより軸心のずれが生じるため、以下の要領で再度芯出し調整を行って下さい。



注意	ポンプの芯出しが正しく行われずに運転すると、振動、騒音、軸受の異常摩耗などの原因となりますので、作業は熟練の作業員が行って下さい。
-----------	---

2.1. ベースの据付け

- (1) 据付け作業を行う前に、平ライナ及び調整用に 1mm~0.1mm 程度のシム板を数種類用意して下さい。
- (2) 次にベースの歪みをできるだけ少なくするために、基礎コンクリート上に平ライナを設置します。平ライナは、基礎ボルト座の両側と基礎ボルト間中央のベースがたわみやすい箇所の基礎面に硬練りしたモルタルを置き、その上に設置して下さい。この時、平ライナの平面は水準器を用いて各々水平にして下さい(各平ライナの高低はシム板で調整するので、この時は水平のみで十分です)。
- (3) 平ライナ取付部のモルタルが固まった後、その上にベース(ポンプと原動機付き)を仮置きしてポンプ中心高さを確認して下さい。この時、基礎ボルトは、ボルトの頭がナットから出た状態でベースに取り付けておき、ボルトを埋め込むための箱抜き穴に垂下させておいて下さい。
- (4) ポンプの吐出フランジ面に水準器をあて、軸方向、左右のレベルを平ライナ上にシム板を差し込んで調整して下さい(レベルの調整はテーパライナで行っても構いません)。
- (5) ベースの水平レベルが出た時点で平ライナとシム板がずれないように点溶接で固定して下さい。また、基礎ボルトと基礎の鉄筋も点溶接で固定して下さい。
- (6) 基礎ボルト穴にモルタルを充填し、固まった時点で基礎ボルトのナットを完全に締め付けて下さい。

2.2. 仮芯出し

ポンプ軸と原動機軸は規定の精度内で一致しなければなりませんので、次の要領で芯出しをして下さい。

- (1) ポンプと原動機のカップリングを直結する前には、必ず原動機の回転方向を確認して下さい。回転方向は原動機側よりポンプを見て右回転(C.W.)です。
- (2) 回転方向を確認する時はフランジ形たわみ軸継手の場合、カップリングボルトを外して下さい。ゴム軸継手の場合、原動機単体で回転方向を確認するか、3.1(1)項に従って確認して下さい。

注意	(軸封部がメカニカルシール式の場合) 回転方向の確認は、ポンプと原動機が直結した状態で行うとメカニカルシールが故障する原因となるため、直結していない状態で行って下さい。
-----------	---

- (3) ポンプと原動機の芯出しを行って下さい。芯出し作業は図2.2-1に示すように両カップリングの周囲に直線定規、両面にクサビ定規、パスなどを用いて行い、カップリングの90° 毎の4点を測定し、それぞれ

れの値が面・周とも表2-1の数値以下となるように調整して下さい。さらに芯出しを容易かつ正確にするには、図2.2-2に示すようにダイヤルゲージを用いて行って下さい。

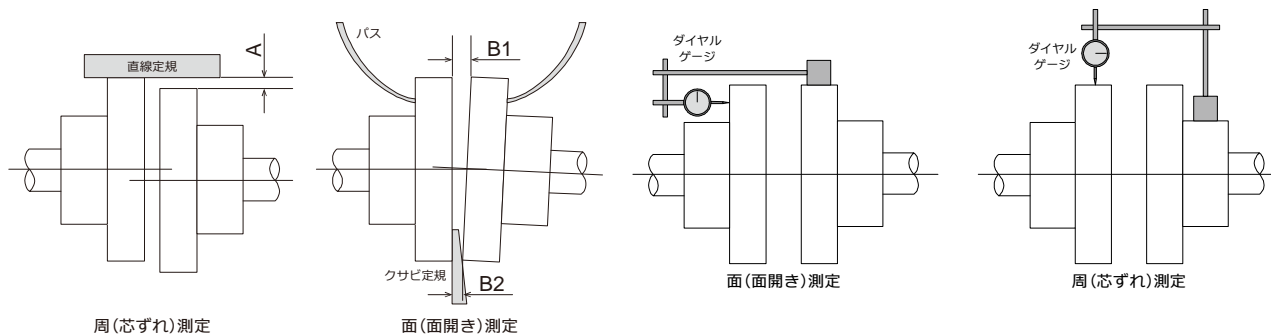


図 2.2-1 直線定規、クサビ定規などによる芯出し

図 2.2-2 ダイヤルゲージによる芯出し

表 2-1 芯出しの許容値

軸継手	同軸度(周) A(mm)	平行度(面) B1-B2(mm)
フランジ形たわみ軸継手	5/100	5/100
ゴム軸継手	50/100	50/100

(4) 仮芯出しの後は、ベース内部に空洞ができないように隅々までモルタル(グラウト材でも適用可能)を充填して下さい。モルタルの養生期間は、充填後少なくとも1週間以上おいて下さい。

2.3. 配管接続

配管接続は次の事項に留意のうえ、行って下さい。

- (1) 吸込側及び吐出側の配管を行う場合は、ポンプに配管からの力がかからないようにして下さい。ポンプに配管からの力が加わると、ポンプの異常振動や破損の原因となります。
- (2) 配管を設計する場合、吸込配管の諸損失を最小にするように注意し、急激な断面変化や急激な曲りを避け、流速は3m/s以下になるよう管径を決定して下さい。
- (3) 吸込配管は空気溜りができないように、吸上配管の場合はポンプに向かって上り勾配として下さい。
- (4) 吸込配管とポンプ吸込口の口径が異なる時は図2.3-1のように偏心テーパ管を接続し、空気溜りができないようにして下さい。

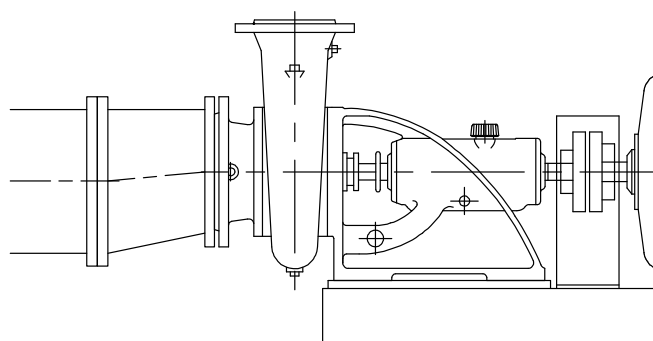


図 2.3-1 偏心テーパ管による吸込配管例

(5) 吐出側にバルブを設ける場合、バルブはポンプ吐出口にできるだけ近い位置に取り付けて下さい(ただし、ポンプ吐出口に直付けすると振動などが発生する恐れがあるので、短管などである程度距離をとつ

て設置することを推奨します)。また、水撃からのポンプの保護と逆流によるポンプ逆転を防止するためにチェック弁の設置を推奨します。

- (6) 配管系のフラッシングが行われていない場合、運転初期には配管中の異物などがポンプの中へ流入する可能性があるため、ポンプ入口にストレーナを設ける必要があります。ストレーナは吸込配管径の断面積の3~4倍に相当する通過面積のあるものを使用して下さい。運転中にストレーナが詰まると、吸込側圧力計の値が下がるのでストレーナを取り外して掃除する必要があります。ストレーナは配管内の異物が無くなったと確認されてから取り外して下さい。
- (7) 注・排液などの小配管はその用途、形状に合わせて製作していますので容易に取り付けることができます。この場合、ポンプ各部に力がかからないように取り付けて下さい。
これら小配管を取り付ける前には必ず配管の中に異物が残っていないか点検し、もし残っている時は配管内を完全に洗浄してから取り付けて下さい。
- (8) 揚液温度が高い場合、または揚液温度に変化がある場合は、温度変化により配管の膨張、収縮が起きますので、フレキシブルパイプなどを配管の途中に設けて伸縮による力がポンプにかからないようにして下さい。
- (9) ウズマキケーシング(1020)下部のドレンプラグにドレン配管を取り付けておくと、ポンプ揚液の排出作業が容易に行えます。

2.4. 本芯出し、最終確認

- (1) 配管の接続が終わったらポンプと原動機の本芯出しを行い、配管から無理な力が加わって芯出しが狂っていないか確認して下さい。
- (2) シャフトを手回して、異常がないか確認して下さい。
- (3) 本芯出し後は、セットボルト及びカップリングボルトを確実に締め付けて下さい。
- (4) 揚液が常温以外の場合は、揚液が規定温度に落ち着いた状態で再度芯出しを点検して下さい。
- (5) 直結完了後は、カップリングガードを必ず元の通りに取り付けて下さい。


3. 運 転

3.1. 起 動

ポンプを据付け後、初めてポンプを起動する場合、起動前に必ず次の事項をチェックして異常が無いことを確認して下さい。もし、異常が見られたら本取扱説明書により手直しして下さい。

- (1) 原動機の回転方向は間違いないか。原動機側よりポンプを見て右回転(C.W.)です。フランジ形たわみ軸継手の場合はカップリングボルトを外して確認して下さい。ゴム軸継手の場合はポンプ内部が完全に揚液で充満されていることを必ず確認した後、原動機のスイッチを入れ直ちに切って、回転方向を確認して下さい。
- (2) ポンプと原動機の本芯出しは規定の本芯出し状態になっているか、フランジ形たわみ軸継手の場合、カップリングボルトは取り付けられているか、またセットボルトが確実に締め付けられているか。
- (3) 小配管類は完全に配管され、規定の注・排液状態になっているか。
- (4) 吸込配管中にストレーナが設けられている場合は、ストレーナが詰まっていないか。
- (5) 吸込側バルブは全開になっているか、また吐出側バルブは全閉になっているか。

- (6) 吸込配管及びポンプ内部が完全に揚液で充満されエア抜きがされているか(ポンプ空運転は厳禁)。
- (7) 吸込配管及びポンプ内部に揚液を充満させても漏れや異常はないか。
- (8) 軸封部がメカニカルシール式の場合、そこから漏れはないか。
- (9) カップリング部を手で回転させて異常なく回転するか。

	手回しする際、必ず原動機のスイッチを切り、さらに誤ってスイッチを入れないようにスイッチに「投入禁止」などの札を付けて下さい。
---	--

以上のことが確認され異常が無ければ、原動機のスイッチを入れ直ちに切ります。そしてポンプが滑らかに回り、やがて静かに停止することを確認して下さい。異常が無ければ再び原動機のスイッチを入れ、仕様流量に達するまで吐出バルブをゆっくり開いて下さい。

注 意	<p>ポンプ定格状態よりも著しく外れて運転をすると、次のような事故の原因となるので、流量調整は確実に行って下さい。</p> <p>過小吐出し量の場合 …… 振動、騒音、ポンプ内の液温上昇 過大吐出し量の場合 …… 振動、騒音、原動機の過負荷</p>
------------	---

ポンプを長期間休止した後、再び運転する場合も、上記各項目をチェックし異常が無いことを確認してから運転起動して下さい。

3.2. 停 止

ポンプを停止する場合、次の要領で行って下さい。

- (1) 吐出バルブを全閉にする。
 チェッキ弁がある場合はその必要はありませんが、ポンプ急停止による配管系の水撃障害の可能性がある場合は、吐出バルブを全閉にして下さい。
- (2) 原動機のスイッチを切る。
 ポンプが滑らかに回り、やがて静かに停止することを確認して下さい。
- (3) 軸封部の冷却水及び外部封水を止めて下さい。

注 意	吸込側が常に強い負圧のポンプ(復水ポンプなど)の場合は、空気の侵入を極度に避けなければならないため、ポンプを止めた時でも外部封水は継続して下さい。
------------	---

- (4) 凍結の可能性がある場合は、ポンプ内、水冷ジャケット内、小配管内の揚液を全て排出して下さい。

3.3. 起動・停止頻度

起動・停止を頻繁に繰り返すと、ポンプ及び原動機の故障の原因となりますので、以下の回数を超えないようにして下さい。超える場合は、弊社にご相談下さい。

原動機 2極仕様の場合	… 5時間に1回まで
原動機 4極、6極仕様の場合	… 1時間に2回まで

4. 保守管理

4.1. 一般事項

ポンプ運転中は次の事項を点検し、異常が見られる場合は直ちにポンプを停止し、調査して下さい。

- (1) ポンプが異音や異常な振動なく運転しているか。
- (2) 吸込圧力がポンプの必要NPSHを満足しているか(吸込側圧力計で値を確認する)。
- (3) 規定の吐出圧力を満足しているか。
- (4) 原動機が過負荷運転されていないか。
- (5) ポンプ内部に揚液が満たされていない状態で運転されたり、吐出バルブが閉まったりしていないか。
- (6) 軸受温度が異常に上昇していないか。

4.2. 軸封部

4.2.1. グランドパッキン式の場合

グランドパッキン(4610)と摺動するシャフト(2100)またはパッキンスリーブ(5240)の表面は常に滑らかでなければなりません。もし、シャフトやパッキンスリーブの表面に傷がついていたり、グランド(4520)の片締め、締め過ぎの場合は、軸封部の過熱やグランドパッキンの消耗を早めます。グランドパッキンを交換する場合は、揚液の液質に耐える材質を使用し、グランドパッキンの合せ面が互いに90° づつずれるようにパッキンボックスに挿入します。グランドパッキンはできるだけリング状の成形品を使用して下さい。

ひも状のグランドパッキンを切って使用する場合は、切断にあたり図 4.2-1 に示すように工具を使用して下さい。

グランドはパッキンボックスに幾分はまり込む程度に軽く締めておき、ある程度運転してから増し締めを行って下さい。グランド部からの液の漏れ量は 10~20cc/min 程度になるよう調整して下さい。

軸封部及びグランドパッキンの寸法は図 4.2-2 及び表 4-1 に示します。

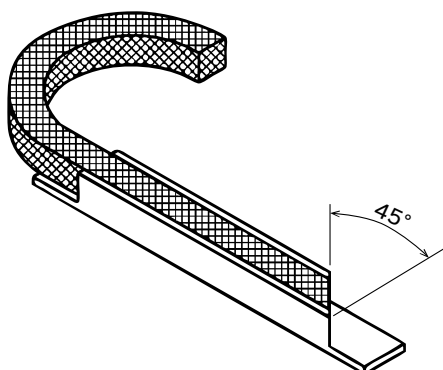
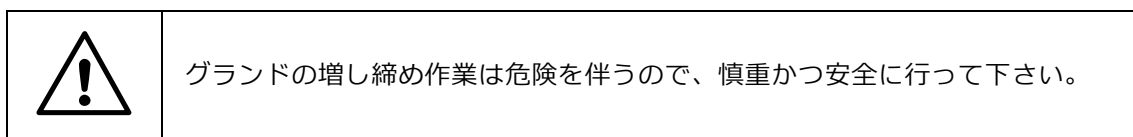


図 4.2-1 グランドパッキンの切断

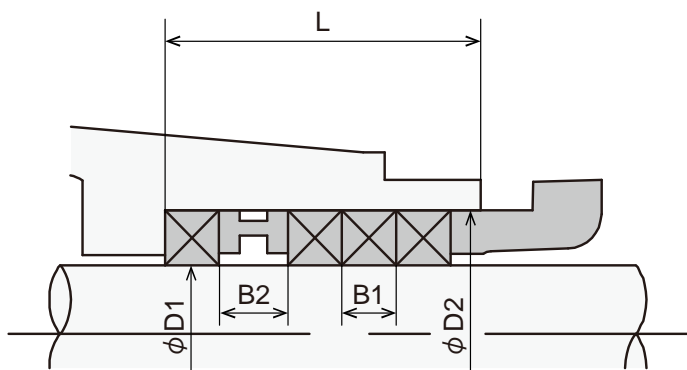


図 4.2-2 軸封部及びグランドパッキンの寸法

表 4-1 軸封部及びグランドパッキンの寸法

単位：mm

スタンド形番	軸封部寸法			グランドパッキン本数		グランドパッキン寸法	ランタンリング寸法
	D1	D2	L	ランタンリング			
				有り	無し		
L52	20	36	46	4	5	8	10
L62	24	40	48	5	6	8	12
L80	29	45	58	5	6	8	15
L100	45	65	75	5	7	10	20
L120	45	65	75	5	7	10	20
L150	60	85	85	5	7	11	25
	200-50 250-50	65	90	85	5	7	11

4.2.2. メカニカルシール式の場合

メカニカルシールの主な利点は運転中の保守をほとんど必要としないことにあります。しかし、長期運転中にはシート(4750.M1,M2)とワシヤ(4720.M1,M2)の摺動面が摩耗することがあります。摩耗の度合いは運転条件や揚液の潤滑性、揚液中の不純物の存在など種々因子によって変化します。摩耗部品(シート、ワシヤ)の交換時期については画一的な推奨はできませんが、今後の運転、保守を容易にするために各ポンプの運転記録を保存されることをお勧めします。

メカニカルシールは予備品をセットで常備し、交換時は全部品を交換して下さい。

メカニカルシールは乾いた状態(ドライ運転)で決して回さず、ポンプ始動前には必ず呼水を行い、ポンプ内は満水状態で運転して下さい。また、メカニカルシールは始動時、安定するまでは少し漏れることがあります。

4.3. 計 器

運転管理のため、ポンプ本体あるいはポンプに近接した吸込側の配管には圧力計または連成計を、吐出側には圧力計を取り付けることをお勧めします。

各ゲージにはゲージコックを取り付け、目盛は最高運転圧力の約150%をカバーするように選定して下さい。腐食性のある揚液の場合にはゲージコックは耐食材料のものを使用して下さい。浮遊物あるいは固形物を含む揚液の場合には適当なストレーナを併せて使用して下さい。

注 意	圧力計は寿命を長くするために、運転圧力の読み取り時のみ使用し、その他の時にはできるだけコックを閉じておいて下さい。
-----	---

4.4. 軸 受

ポンプ軸受の保守点検は非常に重要です。次の保守管理要領に沿って行って下さい。

軸受温度、潤滑油の点検管理及び適当な時期にボールベアリング(3210)の交換が必要です。

注 意	軸受の許容最高温度は、スタンド(3320)外表面で 75℃以下 、または 周囲温度プラス 40℃以下 です。
-----	--

運転に入る前には必ずオイルゲージ(6430)により潤滑油面を確認して下さい。

コンスタントレベルオイラ(6380)の場合は、コンスタントレベルオイラ内に1/3以上の潤滑油があることを確認して下さい。また、長期間ポンプを停止していた後に運転する場合は、軸受及びスタンド内部を洗油で洗浄して下さい。その場合、シャフト(2100)を手で回しながら洗うとゴミが良く落ちます。

注 意	潤滑油は、軸受が新品の場合は運転開始から 300 時間後に、それ以降は 3,000 時間毎に全量を交換して下さい。但し、運転時間に関係なく 1 年につき少なくとも 1 回は交換して下さい。 (潤滑油の種類及び油量は表 4-2 を参照下さい)
------------	---

ボールベアリングの形式は「開放形深溝玉軸受(すきま C3)」で、形番を表 4-2 に示します。

表 4-2 オイル潤滑の軸受及び潤滑油

スタンド形番	玉軸受	潤滑油量 (リットル)	潤滑油種類	
			1800min ⁻¹ 未満	1800min ⁻¹ 以上
L52	6304C3	0.15	VG46 添加タービン油	VG32 添加タービン油
L62	6305C3	0.3		
L80	6307C3	0.5		
L100	6309C3	0.7		
L120	6409C3	1.9		
L150	6412C3	3.2		

【丸型オイルゲージ付きの場合】

油面がオイルゲージのガラス面に表示のレベル円の中にあるように管理して下さい。

【コンスタントレベルオイラ付きの場合】

潤滑油を入れる場合は、オイラカバ(6386)をウケザラ(6382)ごと外し、オイラのトリツケグチ(6383)のところまでスタンド(3320)に潤滑油を満たして下さい。次にオイラカバ内に潤滑油を入れて、トリツケグチにはめ込みます。コンスタントレベルオイラ内には常に1/3以上潤滑油があるように管理して下さい。

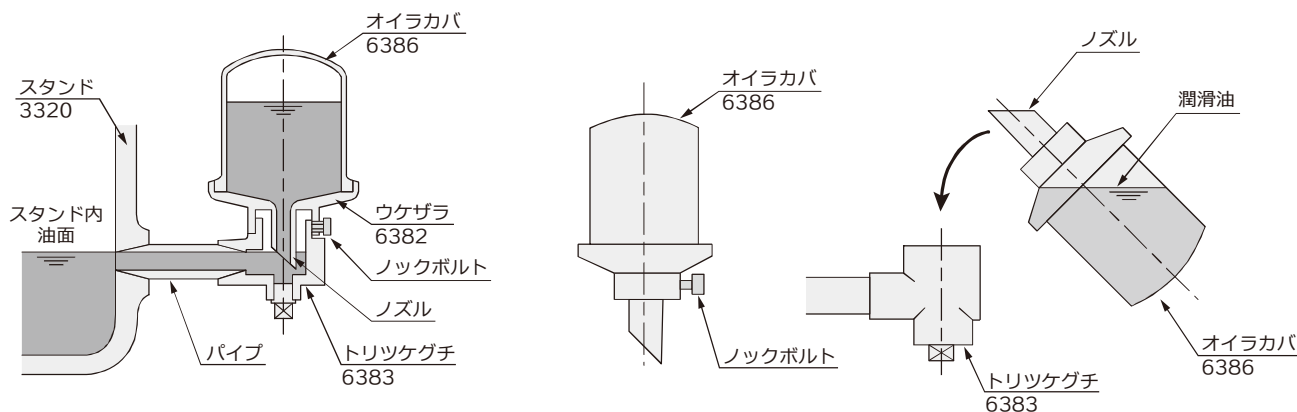


図 4.4-1 コンスタントレベルオイラ

4.5. ポンプを長期間休止する場合

ポンプを長期間休止する場合は、1ヶ月に1～2回10分程度の慣らし運転を行って下さい。慣らし運転ができない場合は、手で数回シャフト(2100)を回して下さい。

5. ポンプの分解と組立

5.1. ポンプの分解 (スタンド形番：L62～L150、軸封部：グランドパッキン式での分解例)

ポンプを分解する時は次の順序に従って下さい。

- (1) カップリングガードを外して下さい。フランジ形たわみ軸継手の場合は、カップリングボルトを外して下さい。
- (2) 原動機を外して移動させて下さい。
- (3) ウズマキケーシング(1020)の下部ドレンプラグまたはドレンバルブを開いて揚液を排出し、ウズマキケーシング内部を大気開放の状態にして下さい。



揚液を排出する時は、事前にポンプ内の揚液が十分冷めていることを確認して下さい。

- (4) オイルドレンプラグを外し、スタンド(3320)内の潤滑油を抜いて下さい。
- (5) 小配管などを取り外して下さい。
- (6) サクカバ(1620)を外し、ホソメ 6 カクナット(9201)またはインペラナット(9220)を緩め、ザガネ(5500)を取り外して下さい。
- (7) カップリング側のベアリングカバ(3600.1)を取り外し、シャフト(2100)を軽く叩きながらインペラ(2300)を取り外して下さい。2段ポンプの場合は、1段目のインペラ(2300.1)、ガイドベーン(1710)、ステージスリーブ(5210)、そして2段目のインペラ(2300.2)の順に取り外して下さい。
- (8) カップリングのセットボルトを緩め、ポンプ側カップリングをシャフトから抜いて下さい。エレメントの摩耗及び破損がないか確認し、異常がある場合は新品に交換して下さい。
- (9) ウズマキケーシングをスタンドから取り外した後、グランド(4520)を取り外し、ランタンリング(4580)及びグランドパッキン(4610)をそれぞれ抜いて下さい。
- (10) ウズマキケーシング側のベアリングカバ(3600.2)を取り外して下さい。
- (11) ボールベアリング(3210)が付いた状態でスタンドからシャフトを慎重に抜いて下さい。
- (12) 点検の結果、ボールベアリングを交換する場合は、アセチレンガスなどでボールベアリングだけを熱して外して下さい。

注意

ボールベアリングを熱する時、シャフトを温めないように注意して下さい。

- (13) ポンプの各構成部品を点検して下さい。

各部品をきれいに清掃し、傷、劣化、摩耗などがあれば弊社にお問い合わせ下さい。また、密封面に使用している各種シートパッキン(4000)、Oリング(4120)などは必ず新品に交換して下さい。

5.2. ポンプの再組立 (スタンド形番：L62～L150、軸封部：グランドパッキン式での組立例)

ポンプの再組立は、基本的には分解の時の逆の順序で行い、次の事項を確認、注意して下さい。

- (1) 部品の有無、数量(取り替え部品、再使用部品、配管及び付属部品)を確認して下さい。
- (2) 各部品の摺動面には焼付防止剤を薄く塗布して下さい。
- (3) ボールベアリング(3210)は110～120℃の油で温めてシャフト(2100)に焼きばめして下さい。この時、ボールベアリングはシャフトの段に当たるまで確実に挿入して下さい。
- (4) シートパッキン(4000)や各部品の密封面、当たり面に傷をつけないようにして下さい。
- (5) ポンプの再組立が完了したら2.2項(P8)の方法により芯出し状態を再点検し、3.1項(P10)に従って起動して下さい。軸封部がメカニカルシールの場合は、運転当初多少漏れる場合がありますが、次第に漏れはなくなります。相当期間運転しても漏れが止まらない場合は、再び分解点検を行って下さい。

5.3. 予備品

予備品のご注文の際は、ポンプに取り付けている銘板(ネームプレート)に記載している『口径形式』、『製番(PU0000000、AP000000 などで表示)』、『製造年月』も合せてご連絡下さい。

ポンプの推奨予備品を表5-1に示します。

表5-1 推奨予備品と推奨取替周期

部品番号	部品名称	取替周期
2100	シャフト	6年(2年) ^{※1}
3210	ボールベアリング	2年
4000	シートパッキン	2年 ^{※2}
4120	Oリング	2年 ^{※2}
4330	メカニカルシール	2年 ^{※2}
4610	グランドパッキン	1年 ^{※2}
5020	ケースウェアリング	6年
5500	ザガネ(インペラナット用)	2年 ^{※2}
8661	カップリングボルトセット	8年
8671	カップリングゴム	2年
9201 (9220)	ホソメ6カクナット (インペラナット)	2年 ^{※2}

※1 ()はボールベアリングと一体交換時です。

※2 ポンプ分解時は交換が必要です。

6. トラブルとその対策

ポンプの主なトラブルとしては次の事項があります。万一ポンプにトラブルが発生したらすぐにポンプを停止のうえ、トラブルの内容と原因に合った対策を施して下さい。それでもトラブルが直らない、あるいは原因が特定できない場合は、そのトラブルの内容をできるだけ詳しく調べて、最寄りの弊社営業窓口へご連絡下さい。

6.1. 吐出し量の減少、または揚水不能

原因	対策
ポンプと配管内の呼水 またはエア抜きが不十分	もう一度、呼水、エア抜きを行って下さい。それでも直らない場合は配管を手直しし、エア抜き弁やエア抜き管を再検討して下さい。
吸気弁またはインペラの 閉塞	管を掃除し、必要な場合にはインペラを取り出して掃除して下さい。
ポンプ部品の甚だしい摩耗	ポンプを分解し、必要に応じて部品の修繕、取り替えを行い、摺動部は正常な隙間になるように調節して下さい。
パッキンボックスからの 空気流入	封水圧力を増して確実に流れていることを確かめ、必要に応じて封水配管内を掃除して下さい。 自圧注水の圧力不足なら外部からの高圧注水に替えて下さい。
回転速度が低い	原動機の過負荷や電圧の異常の有無を調べ、正常に保つようして下さい。
回転方向が逆	電動機の端子接続を替えて下さい。 逆回転で長時間運転された場合は、インペラナットが緩んでいる恐れがあるので締め て下さい。
押し込み揚程が低すぎる	吸込水槽の水位を調べて下さい。また、吸込配管の全ての弁が十分に開いていること を確かめ、配管を点検し、流れの悪い部分や抵抗の大きい部分があるかどうか確認 して下さい。ストレーナがある場合は、それをよく掃除して下さい。
所要の全揚程が高すぎる	定格揚程よりも実際の揚程が高すぎるためなので、弊社にご相談下さい。
配管中にエアポケットが できる	配管を替えるか、または排気弁を取り付けて下さい。

6.2. 原動機の過負荷

原因	対策
ポンプの定格吐出し量より も著しく外れた運転	吐出側バルブを絞り、適正な吐出し量に調整して下さい。
揚液の液温、密度、粘度が 当初計画と異なる	当初計画の仕様の維持が不可能で、吐出し量を減少させてもよい時は、吐出し量を 原動機の許容量まで減じて下さい。それでも効果がない場合は、弊社にご相談下さい。
自動吐出弁付きチェッキ弁 の作用が充分でない	弁の摩耗部分を取り替えて下さい。
回転速度が過大	電源の調整、またはガバナなどにより速度を既定値に戻して下さい。回転速度が 戻らない時は吐出し量を許容状態まで減じ、それでも効果が無い場合は、弊社に ご相談下さい。
異物などの噛み込み	ポンプを分解して異物を除去して下さい。

6.3. ポンプからの漏れ

原因	対策
グランドパッキンの摩耗、 または不適切な取り付け	グランドパッキンを入れ直して下さい。

グラウンドの締め過ぎ、片締めによるシャフトまたはパッキンスリーブの損傷	シャフトまたはパッキンスリーブを点検し、必要に応じて取り替えて下さい。グラウンドパッキンを入れ替えた後、グラウンドの取付ナットを均一に締めて下さい。
液温の急激な変動	液温の急降下によって漏れが生じることもあるので、正常な液温に戻った時に漏れが止まるかどうかを確認して下さい。止まらない場合は、Oリングやシートパッキン、またはボルトの締め方に問題があると考えられますので、ボルトを締め直すか、Oリングやシートパッキンを取り替えて下さい。
シャフトが振れている	シャフトが歪んでいないか確認して下さい。

6.4. 軸受の過熱

原因	対策
不完全な芯出し	カップリングの芯出しを確認して下さい。
配管による無理な力がポンプにかかっている	配管フランジからポンプにかかる無理な力を取り除き、芯出しを確認して下さい。
軸受が損傷している	軸受を新しいものに取り替えて下さい。
油量の過不足、品質劣化、不適切な潤滑油の使用	適切な潤滑油を、適量取り替えて下さい。
インペラのバランスホールの目詰まり及びケースウェアリングの摩耗による軸スラストの増大	インペラのバランスホールを掃除して下さい。ケースウェアリングが摩耗している場合は、新しいものに取り替えて下さい。

6.5. ポンプの振動・異音

原因	対策
軸受が損傷している	軸受を新しいものに取り替えて下さい。
ポンプ内部に異物が詰まっている	分解点検が必要になります。
ポンプ内部が接触している	分解点検が必要になります。
キャビテーションが発生している	弊社にお問い合わせ下さい。
配管側からの伝播	配管にサポートを追加するなどして改良して下さい。

6.6. ポンプの凍結

原因	対策
ポンプ内部の揚液が凍結している	寒冷期などで凍結の恐れがある場合は、運転休止のポンプは必ず水抜きをして、ポンプ内部を空にして下さい。



株式会社 西島製作所



ホームページ

<http://www.torishima.co.jp>

国内ネットワーク

- | | | | |
|---------|--|----------|---|
| ○ 本社・工場 | 〒569-8660 大阪府高槻市宮田町一丁目1番8号
TEL : 072(695)0551(大代表) FAX : 072(693)1288 | ○ 佐賀支店 | 〒840-0813 佐賀市唐人2丁目5番8号 佐賀中央通りビル5階
TEL : 0952(24)1266 FAX : 0952(24)1267 |
| ○ 東京支社 | 〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目6番1号 TOC大崎ビルディング9階
TEL : 03(5437)0820 FAX : 03(5437)0827 | ○ 横浜営業所 | 〒231-0015 横浜市中区尾上町4丁目47番地 リスト関内ビル4階
TEL : 045(651)5260 FAX : 045(651)5270 |
| ○ 大阪支店 | 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4丁目1-14 住友生命新大阪ビル4階
TEL : 06(6392)0416 FAX : 06(6392)0410 | ○ 和歌山営業所 | 〒640-8241 和歌山市雑賀屋町東ノ丁63番地 グリーンヴィラ新谷2階
TEL : 073(425)2578 FAX : 073(425)2610 |
| ○ 札幌支店 | 〒060-0002 札幌市中央区北二条西3丁目1番地 敷島ビル5階
TEL : 011(241)8911 FAX : 011(222)7929 | ○ 沖縄営業所 | 〒901-2122 浦添市勢理客三丁目3番13号
TEL : 098(875)3535 FAX : 098(875)3536 |
| ○ 仙台支店 | 〒980-0021 仙台市青葉区中央2丁目9番27号 プライムスクエア広瀬通13階
TEL : 022(223)3971 FAX : 022(261)1782 | ○ 宇部出張所 | 〒755-0152 宇部市あすとびあ4丁目2番6号
TEL : 0836(53)2128 |
| ○ 名古屋支店 | 〒460-0008 名古屋市中区栄2丁目8番12号 伏見KSビル2階
TEL : 052(221)9521 FAX : 052(211)2864 | ○ 熊本出張所 | 〒861-5255 熊本市砂原町485番地1
TEL・FAX : 096(227)2750 |
| ○ 広島支店 | 〒732-0052 広島市東区光町1丁目13番20号 ディア・光町4階
TEL : 082(263)8222 FAX : 082(263)2666 | ○ 徳島出張所 | 〒771-1153 徳島市応神町吉成轟156番地
TEL : 088-641-0604 |
| ○ 高松支店 | 〒760-0023 高松市寿町1丁目1番12号 パシフィックシティ高松4階
TEL : 087(822)2001 FAX : 087(851)0740 | ○ 九州トリシマ | 〒843-0151 佐賀県武雄市若木町大字川古9857番地13(武雄工業団地内)
TEL : 0954(26)3081 FAX : 0954(26)3080 |
| ○ 九州支店 | 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2丁目1番82号 電気ビル共創館7階
TEL : 092(771)1381 FAX : 092(714)6660 | | |

海外ネットワーク

- | | |
|--|--|
| ○ Torishima Beijing Office (中国・北京)
TEL : +86-10-8468-2891 FAX : +86-10-8468-2890 | ○ Torishima Middle East Project Office (UAE・アブダビ)
TEL : +971-2-6743-880 FAX : +971-2-6743-881 |
| ○ Torishima Pump (Tianjin) Co.,Ltd. (中国・天津)
TEL : +86-22-5969-5601 FAX : +86-22-5969-5609 | ○ Torishima Service Solutions FZCO (UAE・ドバイ)
TEL : +971-4-880-7344 FAX : +971-4-880-7354 |
| ○ Torishima (Hong Kong) Ltd. (香港)
TEL : +852-2795-1838 FAX : +852-2754-3293 | ○ Torishima Qatar Project Office (カタール・ドーハ)
TEL : +974-4450-6915 FAX : +974-4450-6916 |
| ○ Torishima Singapore Office (シンガポール)
TEL : +65-6779-0123 FAX : +65-6779-6900 | ○ Torishima Saudi Arabia Office (サウジアラビア・リヤド)
TEL : +966-1-1293-1366 |
| ○ Torishima Service Solutions Asia Pte. Ltd. (シンガポール)
TEL : +65-6933-8772 FAX : +65-6933-8777 | ○ Torishima Service Solutions (Saudi Arabia)Ltd. (サウジアラビア・ダンマン)
TEL : +966-3-887-1500 |
| ○ Torishima Service Solutions (Thailand) Limited (タイ)
TEL : +66-2-408-3528 FAX : +66-2-408-3529 | ○ Torishima Europe Ltd. (英国・グラスゴー)
TEL : +44-1236-443951 FAX : +44-1236-702875 |
| ○ P.T. Torishima Guna Engineering (インドネシア)
TEL : +62-21-460-3963 FAX : +62-21-460-3937 | ○ Torishima Service Solutions Europe Ltd. (英国・グラスゴー)
TEL : +44-1236-442390 FAX : +44-1236-702875 |
| ○ P.T. Torishima Guna Indonesia (インドネシア)
TEL : +62-21-460-3963 FAX : +62-21-460-3937 | ○ Torishima Europe Ltd. Madrid Office (スペイン・マドリッド)
TEL : +34-91-002-7541 FAX : +34-91-284-6901 |
| ○ P.T. Geteka Founindo (インドネシア)
TEL : +62-21-460-3963 FAX : +62-21-460-3937 | ○ Torishima Pump Mfg. Co., Ltd. North America East Office (米国・マサチューセッツ)
TEL : +1-508-753-6600 FAX : +1-508-753-8276 |
| ○ Torishima Pumps India Pvt. Ltd. (インド)
TEL : +91-124-4728950 FAX : +91-124-4728950 | ○ Torishima Europe Ltd. Mexico Office (メキシコ・メキシコシティ)
TEL : +52-55-9171-1426 FAX : +52-55-9171-1499 |
| ○ Torishima Australia Pty. Ltd. (オーストラリア)
TEL : +61-3-9523-7998 | |